


CÓDIGO DE ENCOMENDA / ESPECIFICAÇÃO

TRANSDUTORES DE SINAL - THERMITRANS

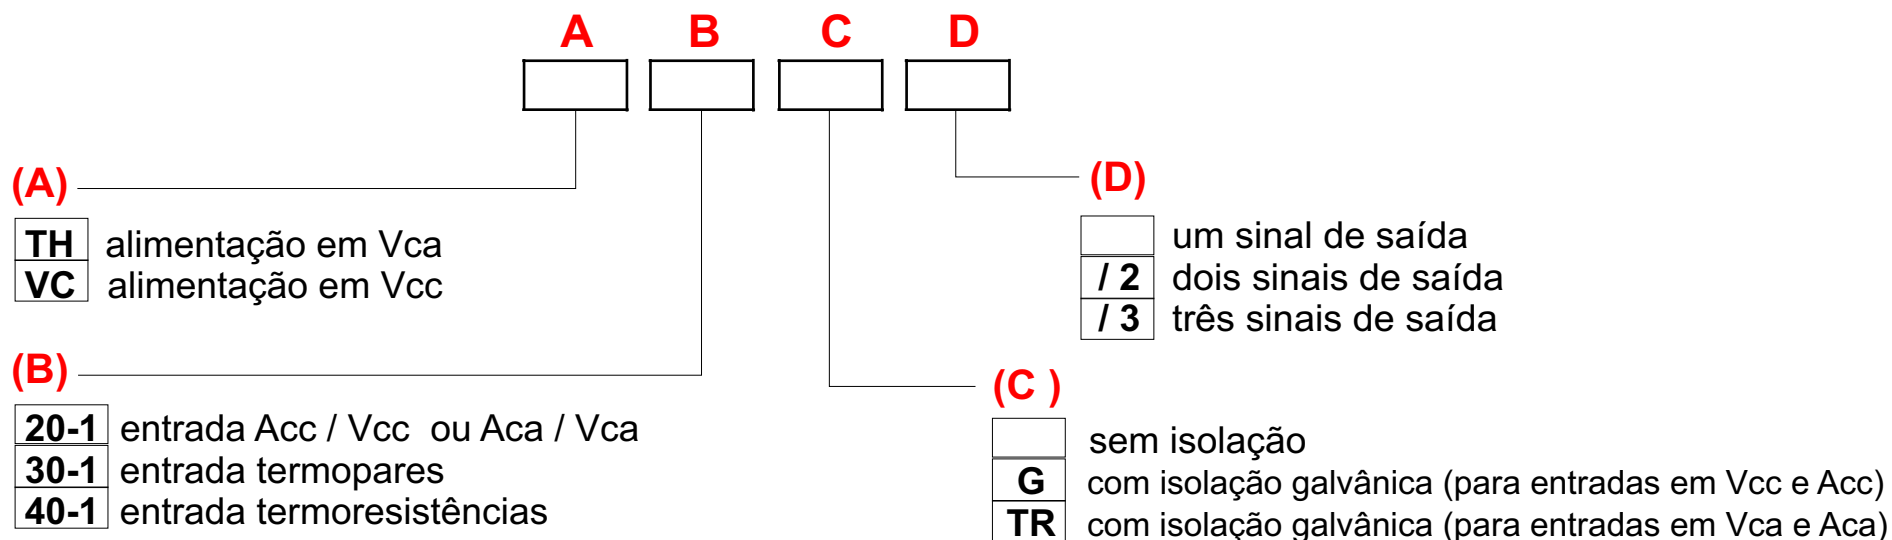

EXEMPLOS DE CODIFICAÇÃO:

Exemplo 1: **TH 20-1TR / 2**

Transdutor com alimentação em Vca
Entrada de corrente / tensão alternada
Com isolação galvânica
Com duas saídas (padrão de instrumentação)

Exemplo 2: **VC 30-1G**

Transdutor com alimentação em Vcc
Entrada de termopar
Com isolação galvânica
Com uma saída (padrão de instrumentação)

É NECESSÁRIO ESPECIFICAR:

- valor ou tipo do sinal de entrada
- campo de medição (se houver)
- valor do sinal de saída
- tensão de alimentação

