


CONTROLADORES DIGITAIS - ESQUEMA DE LIGAÇÃO

As conexões elétricas são feitas através de terminais com parafusos localizados na traseira do controlador. O exemplo abaixo contém todos opcionais e conexões possíveis, os quais deverão ser solicitados pelo cliente.

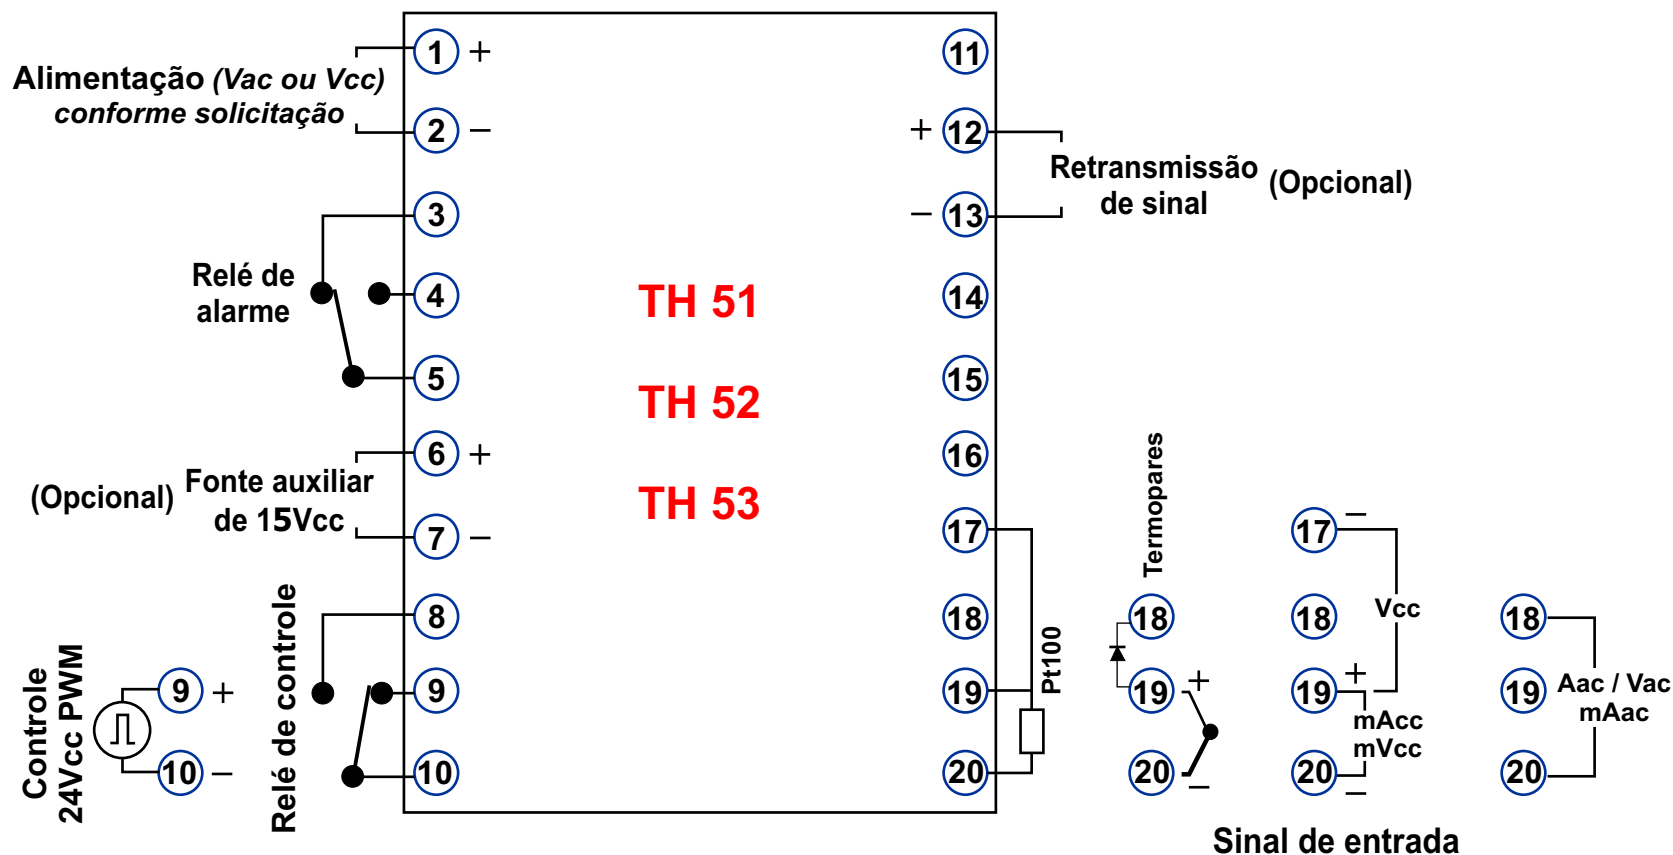

therma Tel: (11) 5643-0440 therma@therma.com.br
Fax: (11) 5643-0441 www.therma.com.br

Esquema de ligação
Controladores Digitais

EL 006
03/2007